


Přestavba vedení 200 kV na 400 kV od rozvodny Malešice

Typ vyjádření:	Připomínka
Vyjádření k:	grafické části (výkresům)
Připomínkované prvky:	Prvek Nadzemní elektrické vedení 400kV napojení elektrické stanice Malešice 760/-/23
V lokalitách:	306/Kyje, 947/Horní Počernice – Klánovice, 901/Kyje – Horní Počernice, 776/Trať Kolín I., 202/Staré Kyje, 196/Xaverov, 688/Jahodnice rekreace, 580/Malešická průmyslová oblast, 582/Za Kyjemi, 900/Vidrholec a Xaverovský háj, 624/Areály Xaverov, 226/Svépravice

Zákres připomínky – lokalizace:

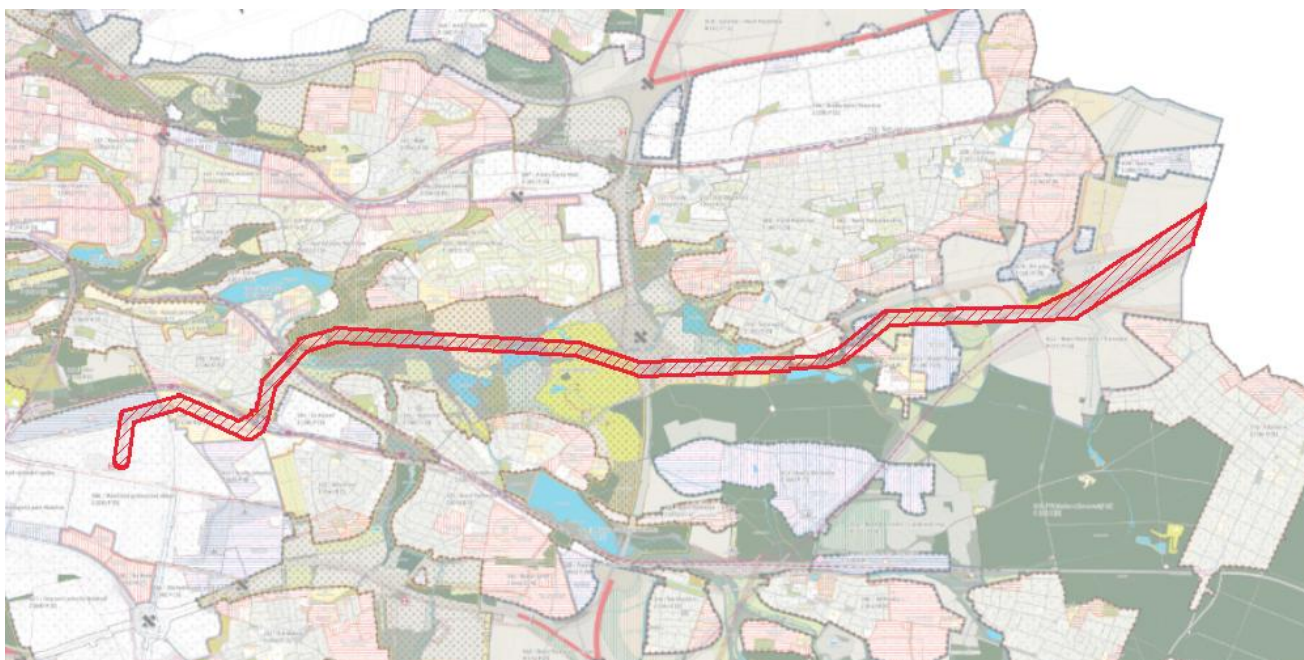

Text vyjádření:

Vedení 2x220 kV má být nahrazeno 2x400 kV ve stávajícím koridoru.

Nesouhlasíme s umístěním nadzemního elektrického vedení 400 kV, které je napojeno od TR Malešice 760/-/23. V současné době je v této trase umístěno stávajícího dvojitého vedení o napěťové hladině 220 kV. V návrhu Metropolitního plánu je zde však umístěno nadzemního elektrického vedení 400 kV, které vede přes lokalitu 901 / Kyje – Horní Počernice, 688 / Jahodnice rekreace a 306 / Kyje. Toto nadzemní vedení prochází přes krajinné rozhraní Kyje-Hostavice a přírodní park Čihadla-Klánovice, SUP (suché nádrže (poldry), celoměstským systémem zeleně a USES (Územní systém ekologické stability), kde je tento záměr nepřípustný.

Nesouhlasíme se zařazením této stavby mezi veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury (910-760/-/23 Nadzemní elektrické vedení 400kV napojení elektrické stanice Malešice). Navrhovaná veřejně prospěšná

stavba je pouze zdůvodňovaná jako technické opatření (navýšení kapacity vedení z 2x220 kV na 2x400 kV) bez ohledu na dopady pro okolí této liniové stavby a území kterým pochází.

Požadujeme realizovat tento záměr formou podzemního kabelového vedení, v souladu s čl. 144 – E5 Politiky územního rozvoje vymezit plochu pro novou elektrickou stanici 400/110 kV Praha-sever a koridor pro její napojení do přenosové soustavy nasmyčkováním na stávající vedení 400kV Výškov-Čechy-střed. Současně tento záměr vyžaduje promítnutí záměru do dokumentace Zásad územního rozvoje hl. města Prahy a územního plánu hl. města Prahy.

Text zdůvodnění:

Trasa prochází přírodním parkem Čihadla – Klánovice přes kopec Horka plochou ZMK, PS, LR, NL a východně přechází na území Dolních Počernic, resp. rekreační plochu U Čeňku a pokračuje dále na východ. Trasa vede v nezastavitelných plochách ZMK, kde je vedení podmíněně přípustné za prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit danou technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Zároveň pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků. Trasa vede také v plochách PS, NL a LR je záměr podmíněně přípustnou stavbou.

Venkovní vedení je negativní optickou bariérou v území a nevhodné pro městskou krajinu. Pro přestavbu na dvojité vedení o napětové hladině 400 kV jsou v úseku vrchu Horka přes údolí Rokytky navrženy stožárové konstrukce tvaru Soudek. Výšky použitých stožárových konstrukcí tvaru Soudek na vrchu Čihadla jsou pro stožár č. 8 - 57,0 m, č. 9 – 69,8 m, č. 10 – 69,8 m a č. 12 – 53,1 m. Rozhledna Petřín (63,5 m) je tedy dokonce nižší oproti dvou sloupům umístěných přímo na hřebenu vrchu Čihadla.

Zatím nejvyšší stožár typu Dunaj, který měří 69,6 m se v České republice nachází na třech místech – dvakrát na severní a jednou na jižní Moravě. Stožár typu Soudek je nejtěžším stožárem používaným v přenosové soustavě v Česku. Je tedy i značně zvýšenou negativní optickou bariérou v území a je zcela nevhodné pro městskou krajinu.

Pouze 150 metrů od sloupu č. 10 – 69,8 m je unikátní rozhledna Doubravka XIV, která má pouze 23,5 metru vysokou vyhlídkovou věž v přírodním parku Čihadla.

Stožár č. 8 - 57,0 m se nachází pouze 60 metrů od zástavby rodinných domků v lokalitě 306 / Kyje a 30 metrů od hřbitova. Zvýšení hladiny napětí z 200 kV na 400 kV znamená především zvýšení celkové výšky sloupů o cca 30 metrů, také se výrazně musí zvýšit robustnost celé konstrukce sloupu (zvýšená zátěž silnějších kabelů), rozšíření šířky ochranného pásma mezi jednotlivými vodiči a rozšíření ochranného pásma od krajního vodiče na každou stranu vedení ve vodorovné vzdálenosti.

Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napětové hladině 400 kV se stožáry tvaru Soudek včetně ochranného pásma je 59,8 m v běžné trase.

Zvýšení hladiny napětí z 200 kV na 400 kV dojde také ke zvýšení hluku, který může mít vliv na zdraví obyvatel. Lokalita u stožáru č. 8 je již nyní zasažena nadměrným hlukem z provozu na Broumarské ulici.

Elektromagnetické pole a hluk z tohoto vedení může být významným faktorem, který se může projevat jako potenciální riziko pro zdraví obyvatel.

Stožár typu Soudek je nejtěžším stožárem používaným v přenosové soustavě v Česku. Má také největší nátěrovou plochu a to 2 225 m². Na tak velkou plochu by se vešlo přibližně 200 natěsno zaparkovaných aut.

Nesouhlasíme se záměrem přestavby stávajícího dvojitého vedení o napětové hladině 220 kV na dvojité vedení o napětové hladině 400 kV v úseku od TR Malešice umístěné na území Hlavního města Prahy po zasmyčkování na dvojité vedení s označením V415/495, vedoucí mezi rozvodnami 420 kV Čechy Střed (okres Praha – východ) ve Středočeském kraji.

Požadujeme proto realizovat tento záměr formou podzemního kabelového vedení, které se v zastavěném území a v území kde je negativní optickou bariérou využívá.